



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div>'EL1.1' JELŰ ELOSZTÓ TERVE</div> <div><p>LÁBAZATRA VAGY OLDALFALRA SZERELT, AJTÓS, MASZKOS ELOSZTÓ, IP55 VÉDETTSEGBEN, KÜLTÉRI KIVITELBEN: IDB Ma x Sz x Mé = 2200mm x 1200mm x 500mm; BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: KALAPSÍNRE SZERELT, SOROLHATÓ VAGY SZERELŐLAPRA SZERELT TÍPUSOK. VÉDETTség: IP55 (KULCCSAL ZÁRHATÓ AJTÓVAL).</p><p>Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel! Az elosztóberendezés építésekor, telepítésekor a vezetékeket, kábeleket tikettezni kell! Túlfeszültségvédelmi készülékek: OBO-BETTERMANN vagy DEHN gyártmányok. A túlfeszültségvédelmi készülékek a főelosztóban és alelosztóiban azonos gyártótól kell, hogy származzanak! GYÁRTMÁNYOK: SCHNEIDER-ELECTRIC, MOELLER, SCHRACK. A fenti gyártmányok egy adott műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók!</p><p>Javasolt berendezés és készülék gyártó: <u>SCHNEIDER-ELECTRIC</u></p><p>Az elosztó berendezést a szükséges figyelmeztető feliratokkal el kell látni: „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” „KIKAPCSOLNI TILOS!” „BEKAPCSOLNI TILOS!” „KARBANTARTÁS ALATT!”</p><p>ÜZEMI FESZÜLTség: 400/230V 50Hz. MŰKÖDTETŐ FESZÜLTség: 230V, 50Hz. HIBA-(ÉRINTÉS)VÉDELEM: TN-C.</p></div>										
<div><div><div></div><div>HPM</div></div><div><div>HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft</div><div>1146. Budapest, Hungária krt. 140-144. ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Rajkai Ferenc</div><div>Tel: +36 1 471-51-01 Fax: +36 1 471-51-02 E-mail: hpm@hungaroproject.hu</div></div></div>			„NÉGYKARÉJOS” templom régészeti emlékeinek bemutatása Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér HRSZ.: 358/1		DÁTUM: 2017.06.06.	TERVEZŐ: Kun Gábor V.Vn. SZÉST-01-1149	MUNKASZÁM: 2016-038			
			"EL1.1" jelű elosztó terve		LAPOK SZÁMA: 9	TERVEZŐ MUNKATÁRS: Komlósi Tibor V.Vn. 01-8579	RAJZSZÁM: 16-038-EL-K-K-002.00			
					LAP: I	ELLENŐR: Rajkai Ferenc V.Vn. 01-1119	TERVFAJTA: KIVITELI TERV rev. 00			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NORMÁL LEÁGAZÁSOK										

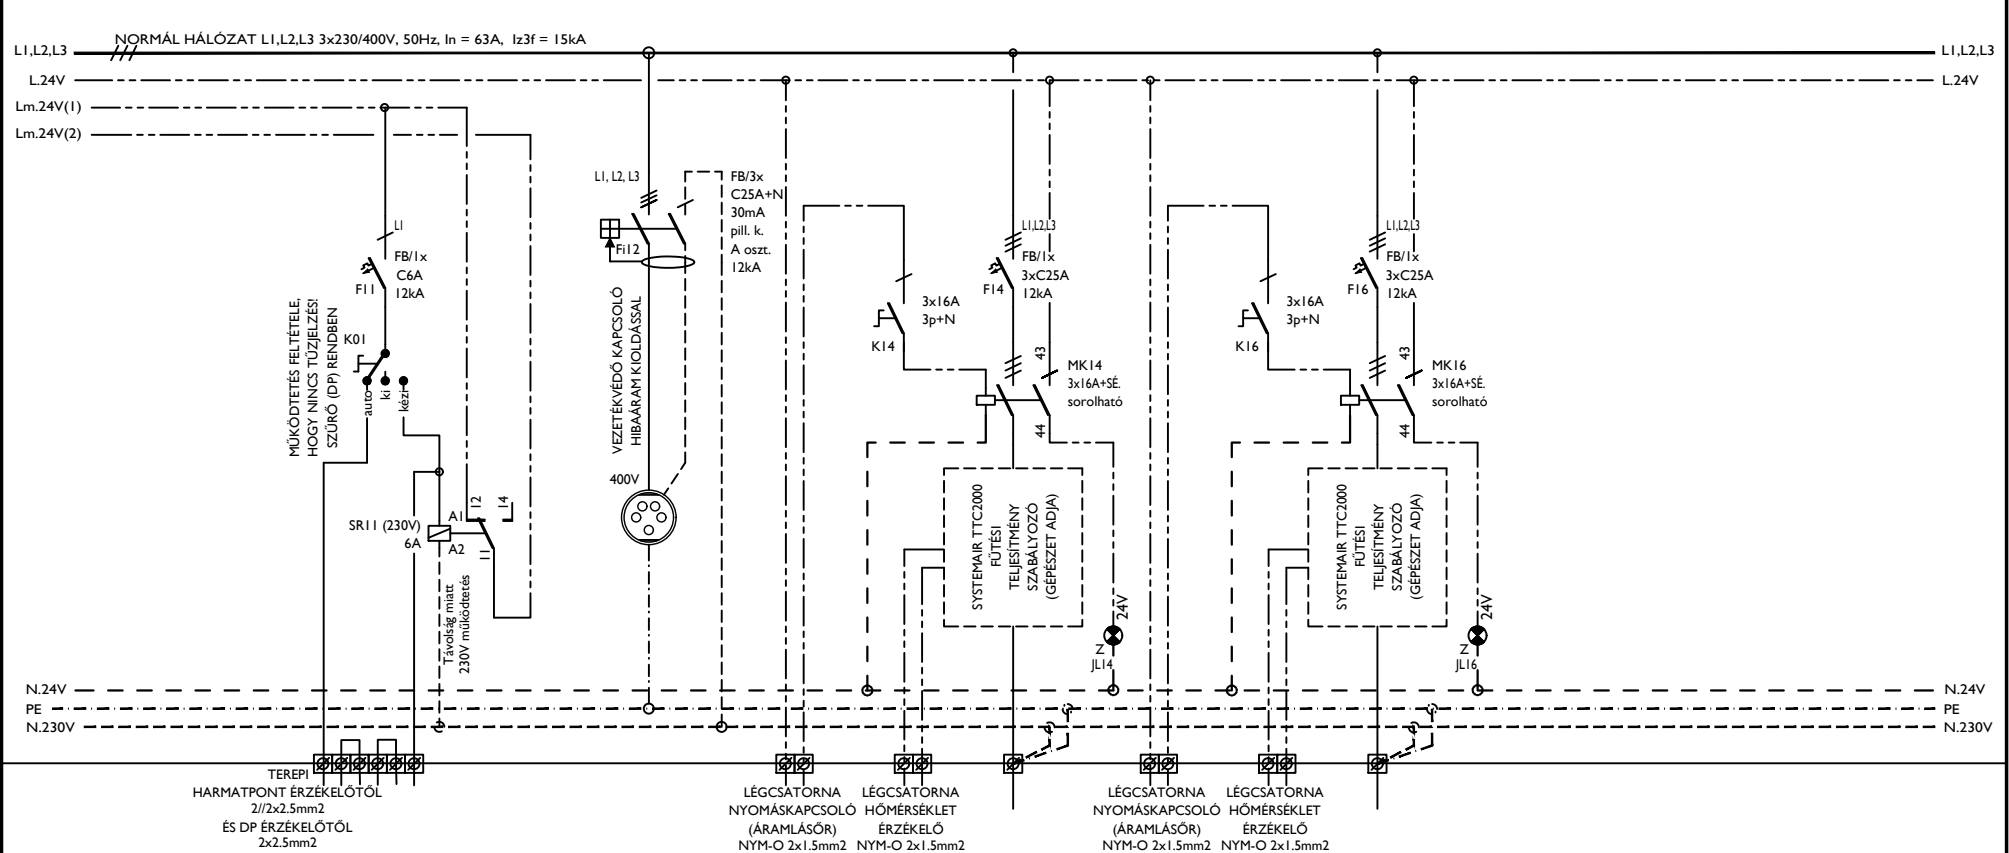


LEÁGÁZÁSSZÁM		N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19
MEGNEVEZÉS			'SZ-I' JELE BEFŰVÁS MŰKÖDTETÉS	ELOSZTÓBA SZERELT 3F. DUGALJ		LÉGCSATORNÁBA ÉPÍTETT FŰTŐELEM 1.		LÉGCSATORNÁBA ÉPÍTETT FŰTŐELEM 2.			
TELJESÍTMÉNY [kW]			-	5.0kW		12.0kW		12.0kW			
ÁRAMERŐSSÉG [A]			-	max.: 3x25A		max.: 3x25A		max.: 3x25A			
VEZETÉK	TÍPUS		NYM-J	H07V-K		NYM-J		NYM-J			
	KERM. [mm²]		2/12x2.5	4		5x6		5x6			



<p>„NÉGYKARÉJOS” templom régészeti emlékeinek bemutatása Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér HRSZ.: 358/1</p>	<p>"EL1.1" jelű elosztó terve</p>
--	---------------------------------------

DÁTUM: 2017.06.06.	TERVEZŐ: Kun Gábor V.Va. SZEST-01-1149	MUNKASZÁM: 2016-038
LAPOK SZÁMA: 9	TERVEZŐ MUNKATÁRS: Komlósi Tibor V.Va. 01-8579	RAJZSZÁM: 16-038-EL-K-K-002.00
LAP: 3	ELLENŐR: Rajkai Ferenc V.Va. 01-1119	TERVFAJTA: KIVITELI TERV rev. 00

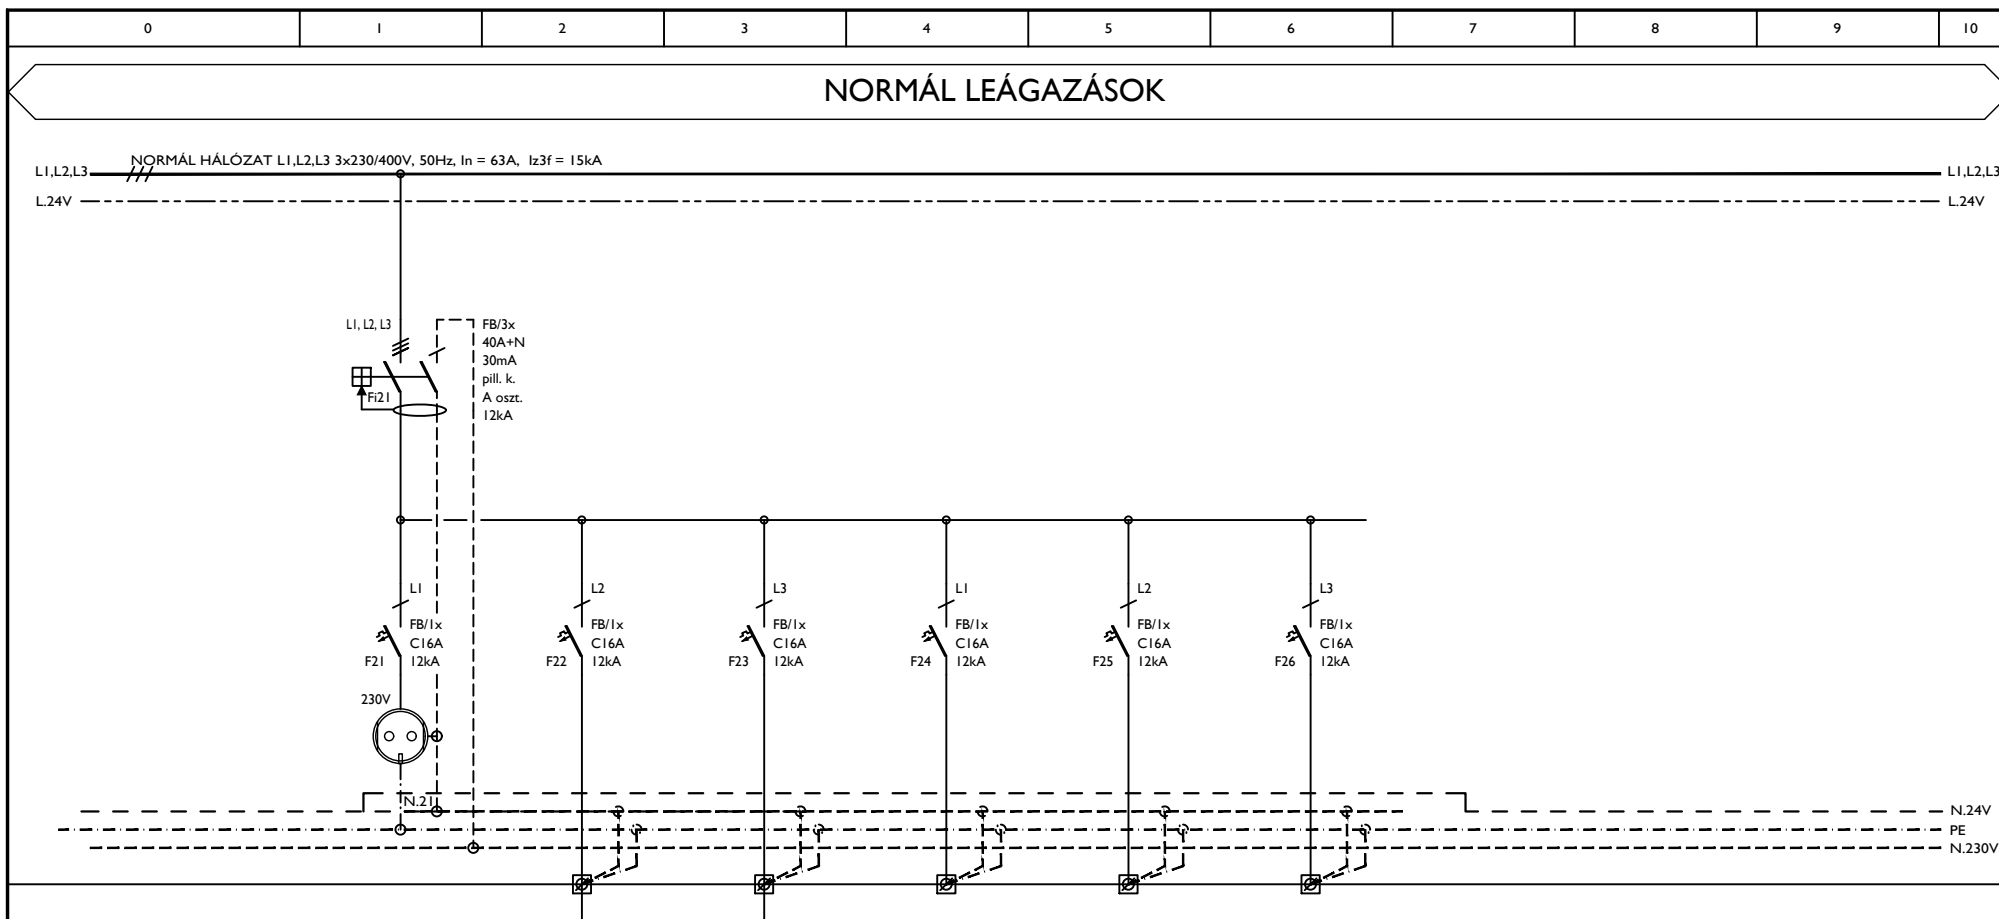

LEÁGAZÁSSZÁM		N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29	
MEGNEVEZÉS		ELOSZTÓBA SZERELT IF. DUG.ALJ	KISÉRŐFŰTÉS ZSOMPSZIVATTYÚNÁL	KISÉRŐFŰTÉS 2.	ZSOMP SZIVATTYÚ	TARTALÉK	TARTALÉK				
TELJESÍTMÉNY [kW]		2.0kW	2.0kW	2.0kW	0.37kW	-	-				
ÁRAMERŐSSÉG [A]		max.: 16A	max.: 16A	max.: 16A	max.: 16A	max.: 16A	max.: 16A				
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-K	NYM-J	NYM-J	NYM-J	-	-				
	KERM. [mm²]	2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	-	-				



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1146. Budapest,
Hungária krt. 140-144.

ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Rajkai Ferenc

Tel: +36 1 471-51-01
Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

„NÉGYKARÉJOS” templom régészeti
emlékeinek bemutatása
Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér HRSZ.: 358/1

"EL1.1"
jelű elosztó terve

DÁTUM: 2017.06.06.

LAPOK SZÁMA: 9

LAP: 4

TERVEZŐ:

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

ELLENŐR:

Kun Gábor
V.Vn. SZÉST-01-1149

Komlósi Tibor
V.Vn. 01-8579

Rajkai Ferenc
V.Vn. 01-1119

MUNKASZÁM:


RAJZSZÁM:


TERVFAJTA:


2016-038

16-038-EL-K-K-002.00

KIVITELI TERV rev. 00

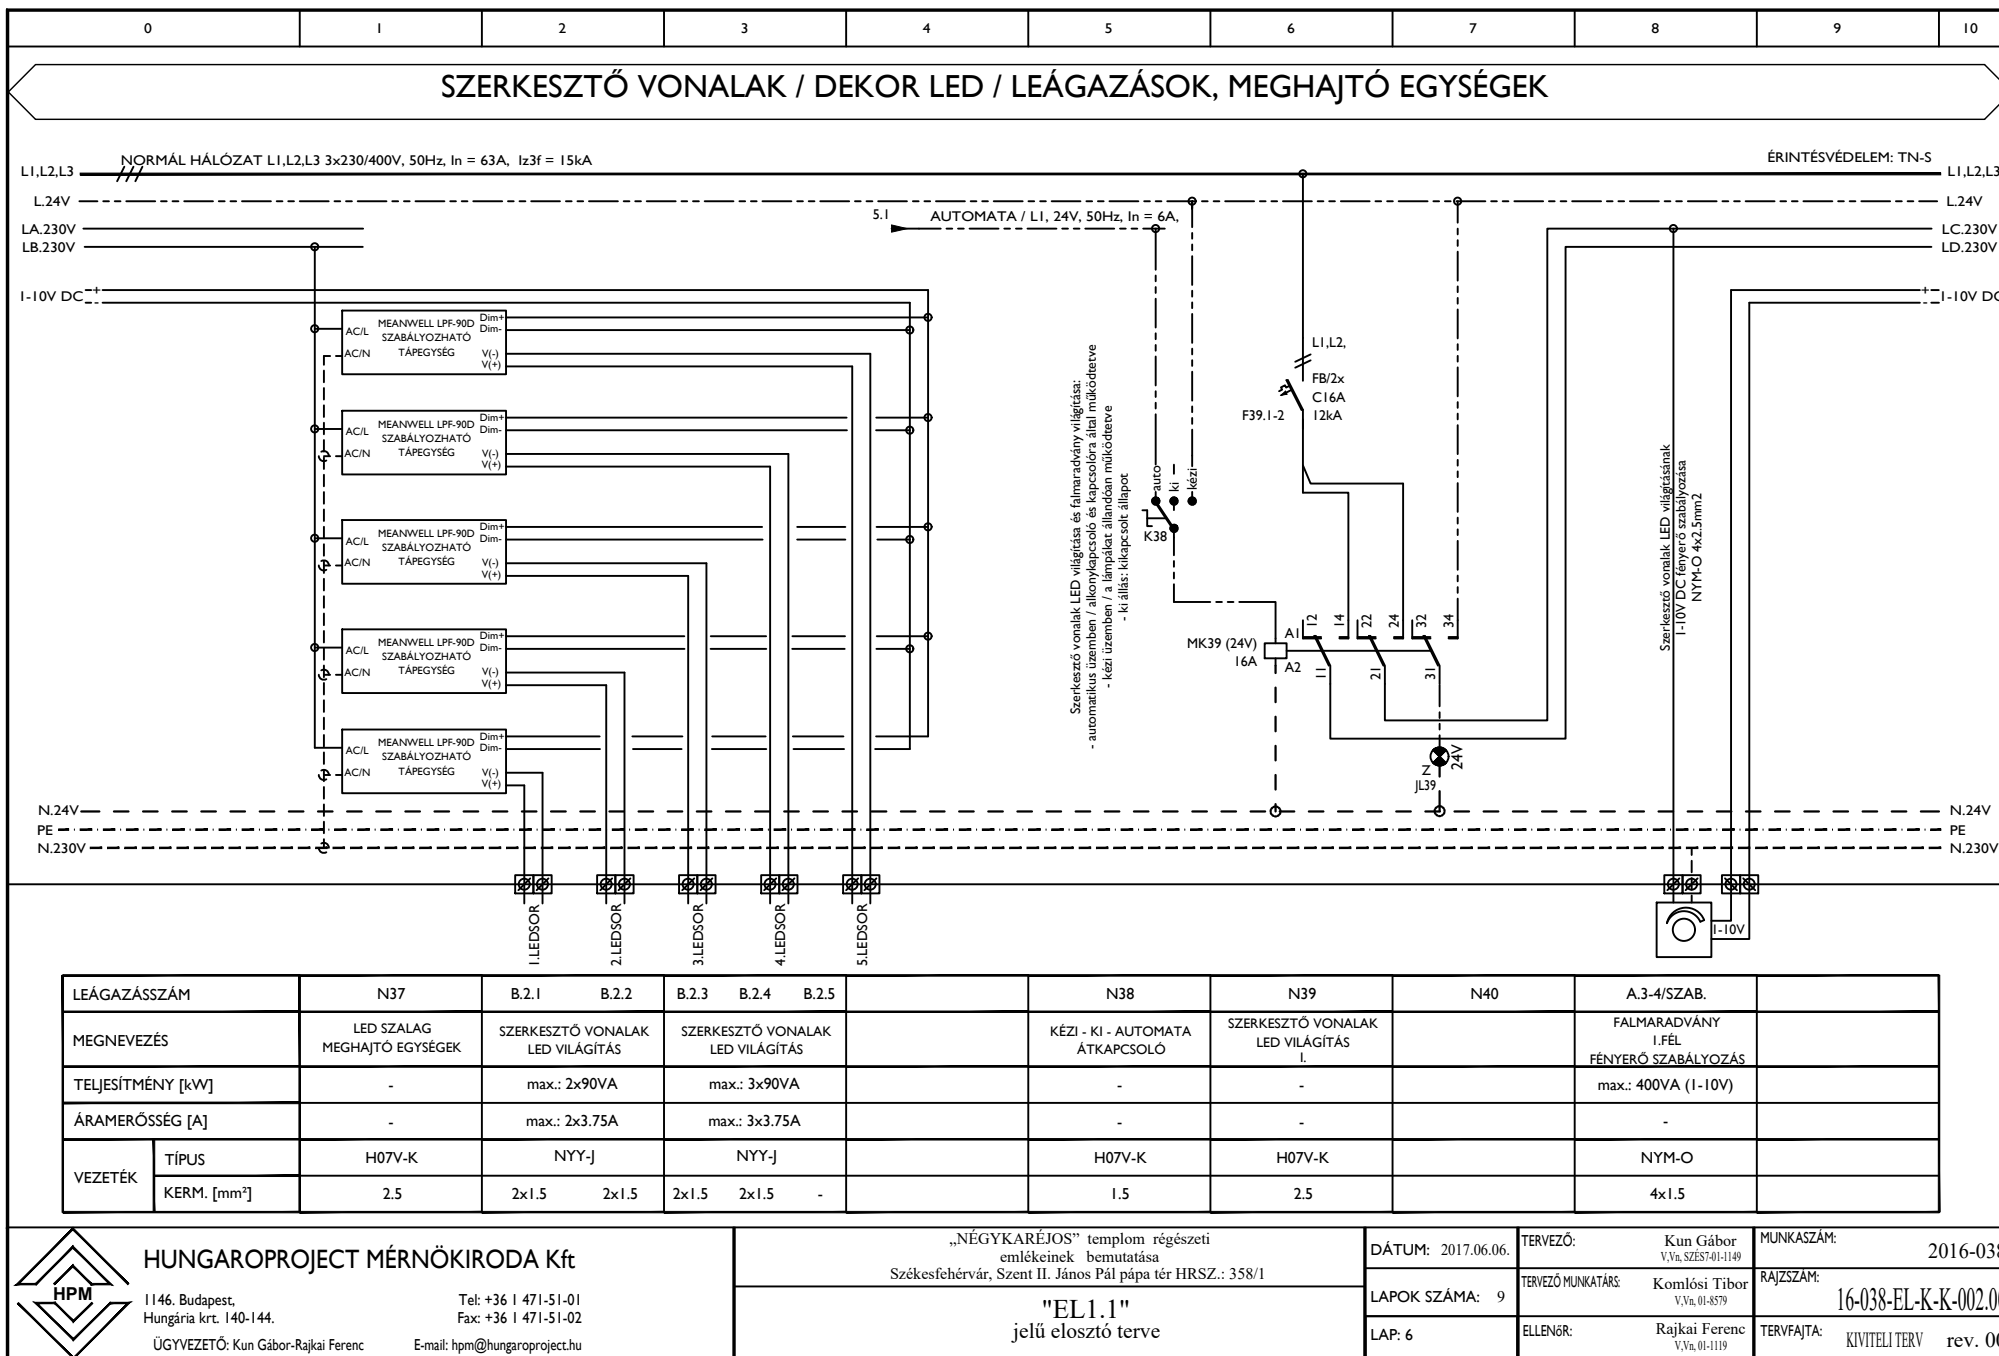

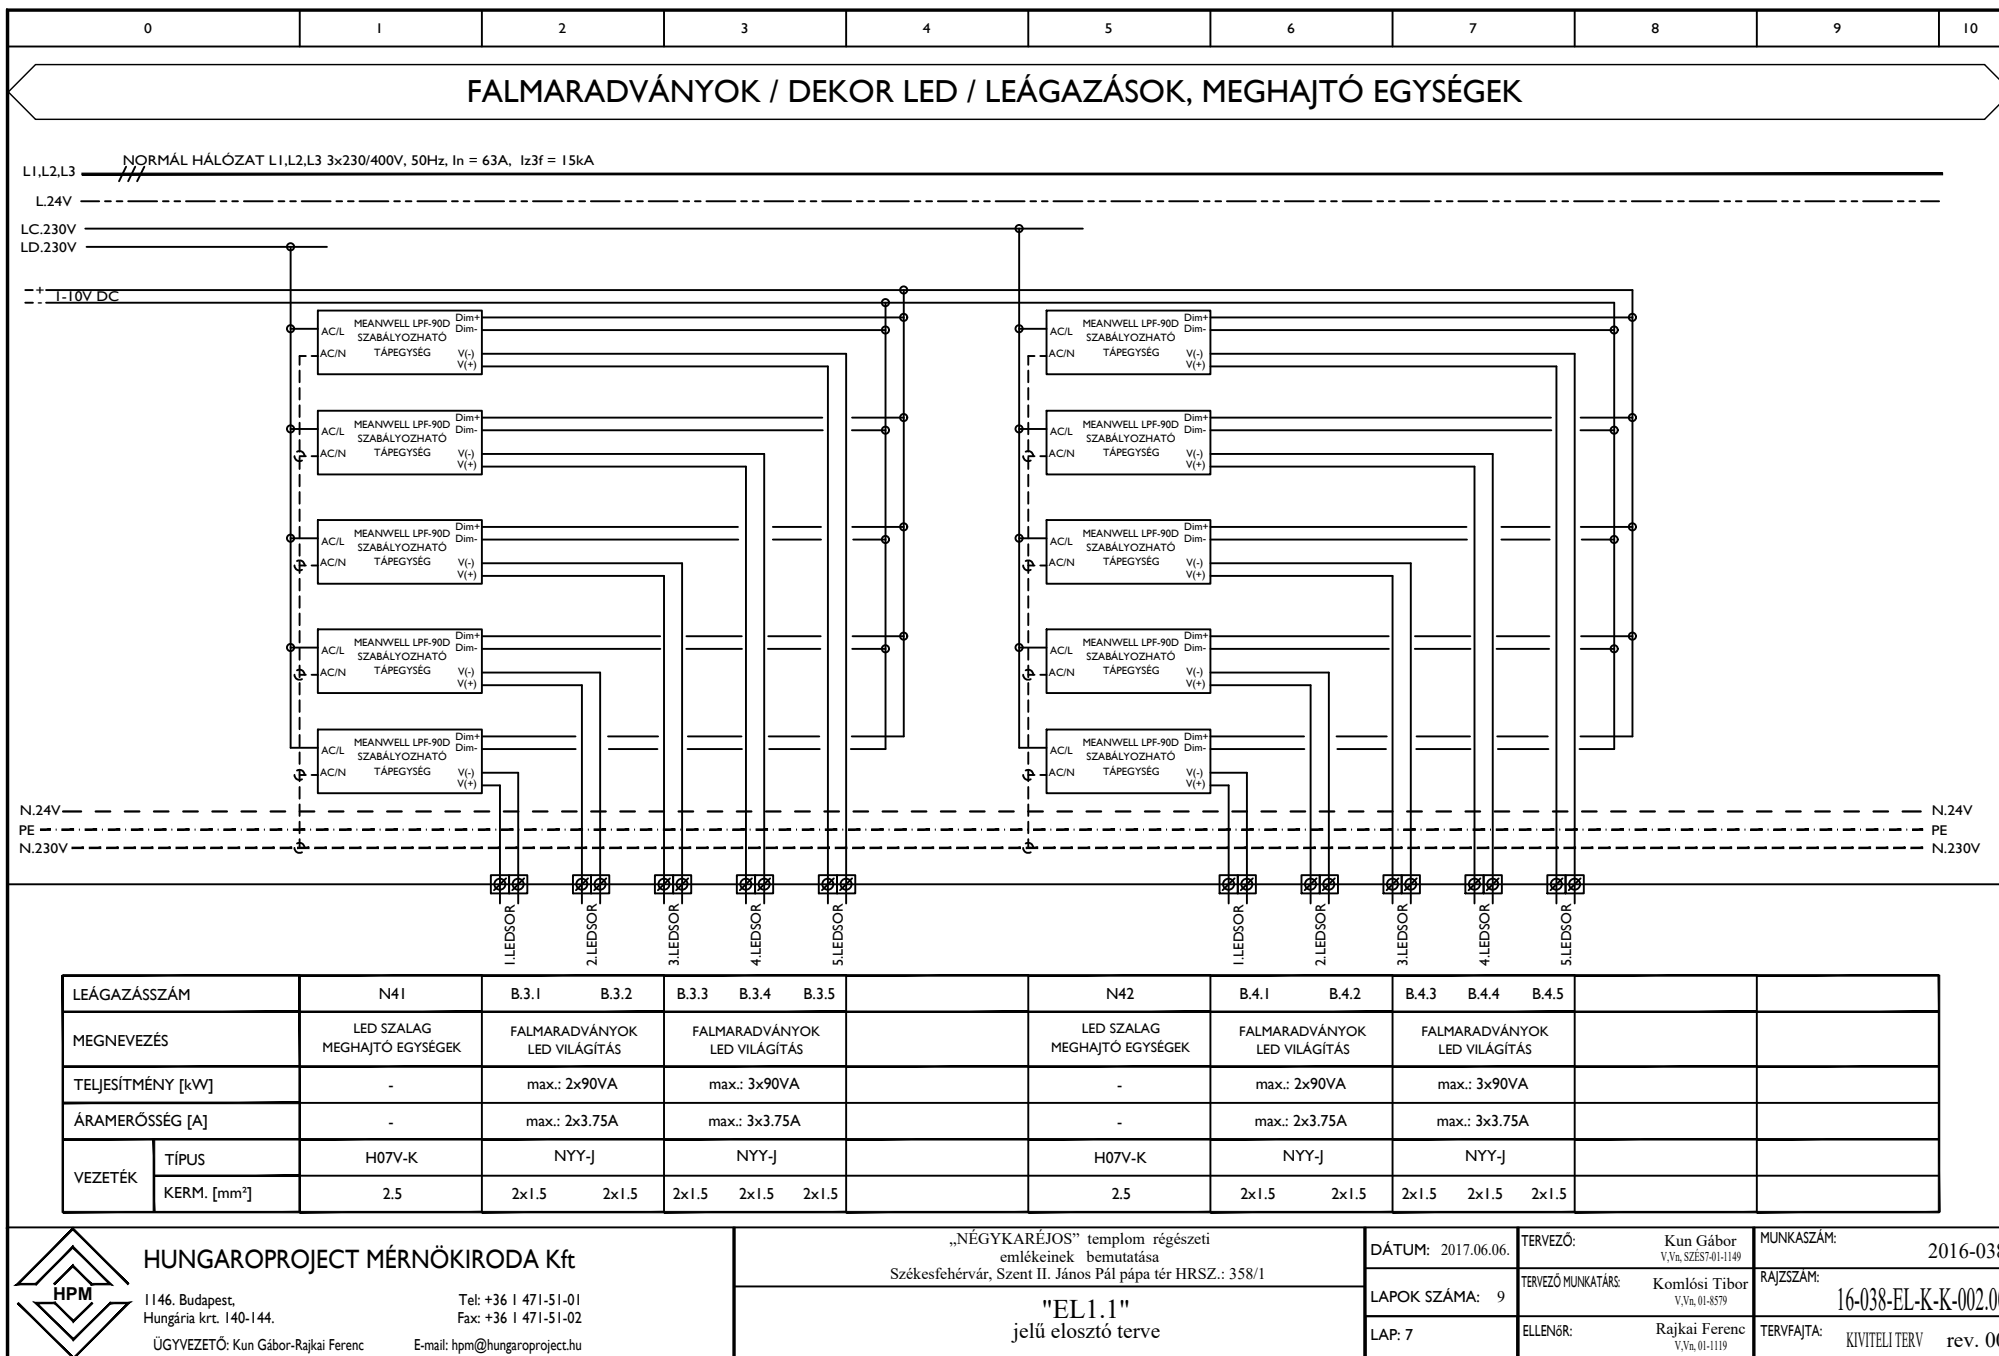



LEÁGAZÁSSZÁM		N47	N48						
MEGNEVEZÉS		SZEKRÉNY HŰTÉS (felülre vagy oldalra szerelt hűtőegység)	SZEKRÉNY FŰTÉS (termoventilátor 1.mezőben)						
TELJESÍTMÉNY [kW]		max: 1.2/1.4	0.4/0.5 kW						
ÁRAMERŐSSÉG [A]		max: 3x16A	10A						
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-K	H07V-K						
	KERM. [mm²]	2.5	1.5						



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1146. Budapest,
Hungária krt. 140-144.

ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Rajkai Ferenc

Tel: +36 1 471-51-01
Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

„NÉGYKARÉJOS” templom régészeti
emlékeinek bemutatása
Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér HRSZ.: 358/1

"EL1.1"
jelű elosztó terve

DÁTUM: 2017.06.06.

LAPOK SZÁMA: 9

LAP: 9

TERVEZŐ:

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

ELLENŐR:

Kun Gábor
V.Vn. SZÉST-01-1149

Komlósi Tibor
V.Vn. 01-8579

Rajkai Ferenc
V.Vn. 01-1119

MUNKASZÁM:

RAJZSZÁM:

TERVFAJTA:

2016-038

16-038-EL-K-K-002.00

KIVITELI TERV rev. 00